Vážený činitel zvukové pohltivosti α_w podle EN ISO 11654

deNoise 1300 a deNoise 2600

Akustický závěs: **srovnání jedné a dvou vrstev** · kódy výrobků 490 a 106011

JEDNA VRSTVA · deNoise 1300	DVĚ VRSTVY · deNoise 2600
$\alpha_w = 0{,}75$	$\alpha_w = 1{,}00$

Pohltivost podle frekvence

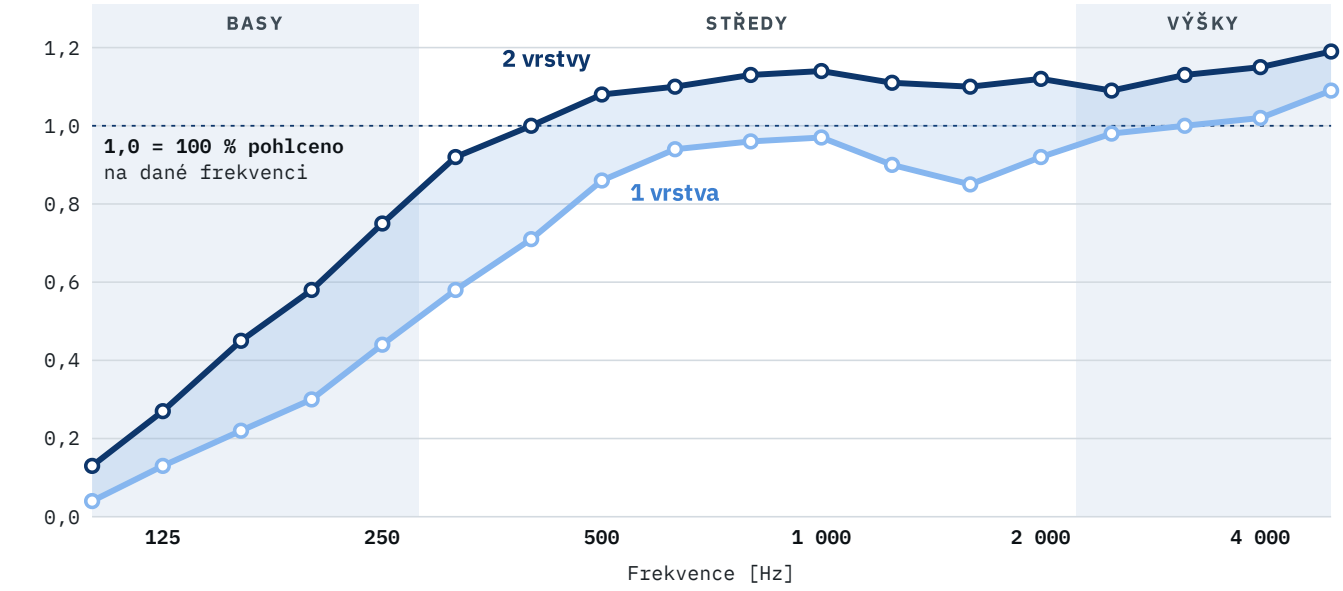

deNoise 1300 – **jedna vrstva** · deNoise 2600 – **dvě vrstvy** · přínos druhé vrstvy

Druhá vrstva pohlcuje hlavně nízké a střední frekvence (basy, hluboký hlas, hučení techniky). Při 250 Hz pohltí dvouvrstvé provedení 75 % dopadajícího zvuku oproti 44 % u jedné vrstvy, od 400 Hz výš pohlcuje prakticky všechno.

Co je α_w

Jedno číslo, kterým evropská norma EN ISO 11654 shrnuje pohltivost materiálu v celém rozsahu řeči a hudby. Slouží k porovnání materiálů mezi sebou: čím vyšší, tím lépe materiál tlumí ozvěnu a dozvuk v místnosti. Nejvyšší možná hodnota je 1,00.

Jak číst graf

Graf ukazuje pohltivost zvlášť pro každou frekvenci, od hlubokých basů vlevo po výšky vpravo. Hodnota 1 znamená, že na dané frekvenci materiál pohltí všechen zvuk, který na něj dopadne. Hodnoty nad 1 jsou běžný vliv měření v laboratoři a čtou se jako 100 %.

Jak se měří

Vzorek se zavěsí do dozvukové komory, velké místnosti s tvrdými stěnami, kde zvuk dlouho doznívá. Z toho, o kolik vzorek zkrátí doznívání, se určí pohltivost v pásmech 100–5 000 Hz (graf). Z pásem 250–4 000 Hz se pak podle normy vypočte jedno číslo α_w.

Zdroj dat: laboratorní měření Riverbank Acoustical Laboratories (USA, akreditace NVLAP, ISO/IEC 17025), protokoly RAL™-A12-119 (jedna vrstva) a RAL™-A19-502 (dvě vrstvy). Hodnoty α_w vypočetla VocalBoothToGo-EU s.r.o. podle EN ISO 11654.